

Mätarbrunn

Mälarenergi kräver att mätarbrunn installeras vid anslutning med en ledning längre än 100m från förbindelsepunkt och vid gemensamhetsanläggningar. Mätarbrunnen skall godkännas av VA-anläggningens huvudman. Mätarbrunnen ska placeras inom ej biltrafikerat område så nära förbindelsepunkten som möjligt.


Mätarbrunn utförs med:

- Invändig diameter av minst 1200mm för en mätare, minst 1500 mm för två mätare alternativt upplyftningsbar vattenmätare för underhåll och avläsning
- Fri nedstigningsöppning med en diameter av minst 600mm
- Överfalsad, värmeisolerad och eventuellt låsbar lätt manövrerbar lucka, placerad 100-200 mm över markytan
- Vattentätt utförande alternativt tillförlitligt avlopp
- Installeras fast stege bör denna vara av korrosionshårdigt material

Vid brunn för tre eller flera mätare utförs brunn med mått och eventuellt ytterligare utrustning efter anvisningar från VA-anläggningens huvudman.

I vissa fall kan rör för elkabel från mätaren till lämplig plats för elförsörjning erfordras.


Mätaren monteras i horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

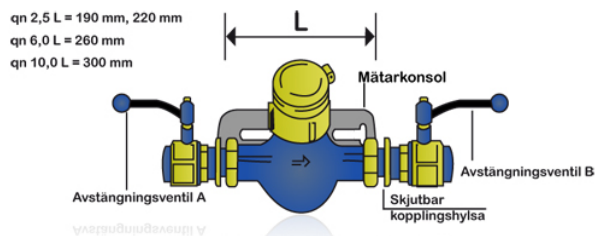

Anvisningar:

1. Konsol av korrosionssäkert material för vattenmätare inkl. vattenmätarkoppling.
2. Fästjörn av korrosionssäkert material.
3. Vattentät väggomföring.
4. Stege av korrosionssäkert material

SEKTION

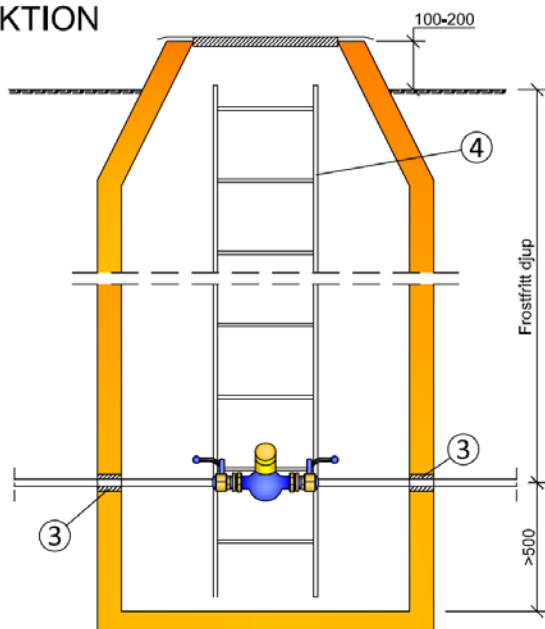

PLAN

